


Schemat instalacyjny 2

Mini Bio 8

UWAGA! Schemat nie uwzględnia wszystkich elementów układu

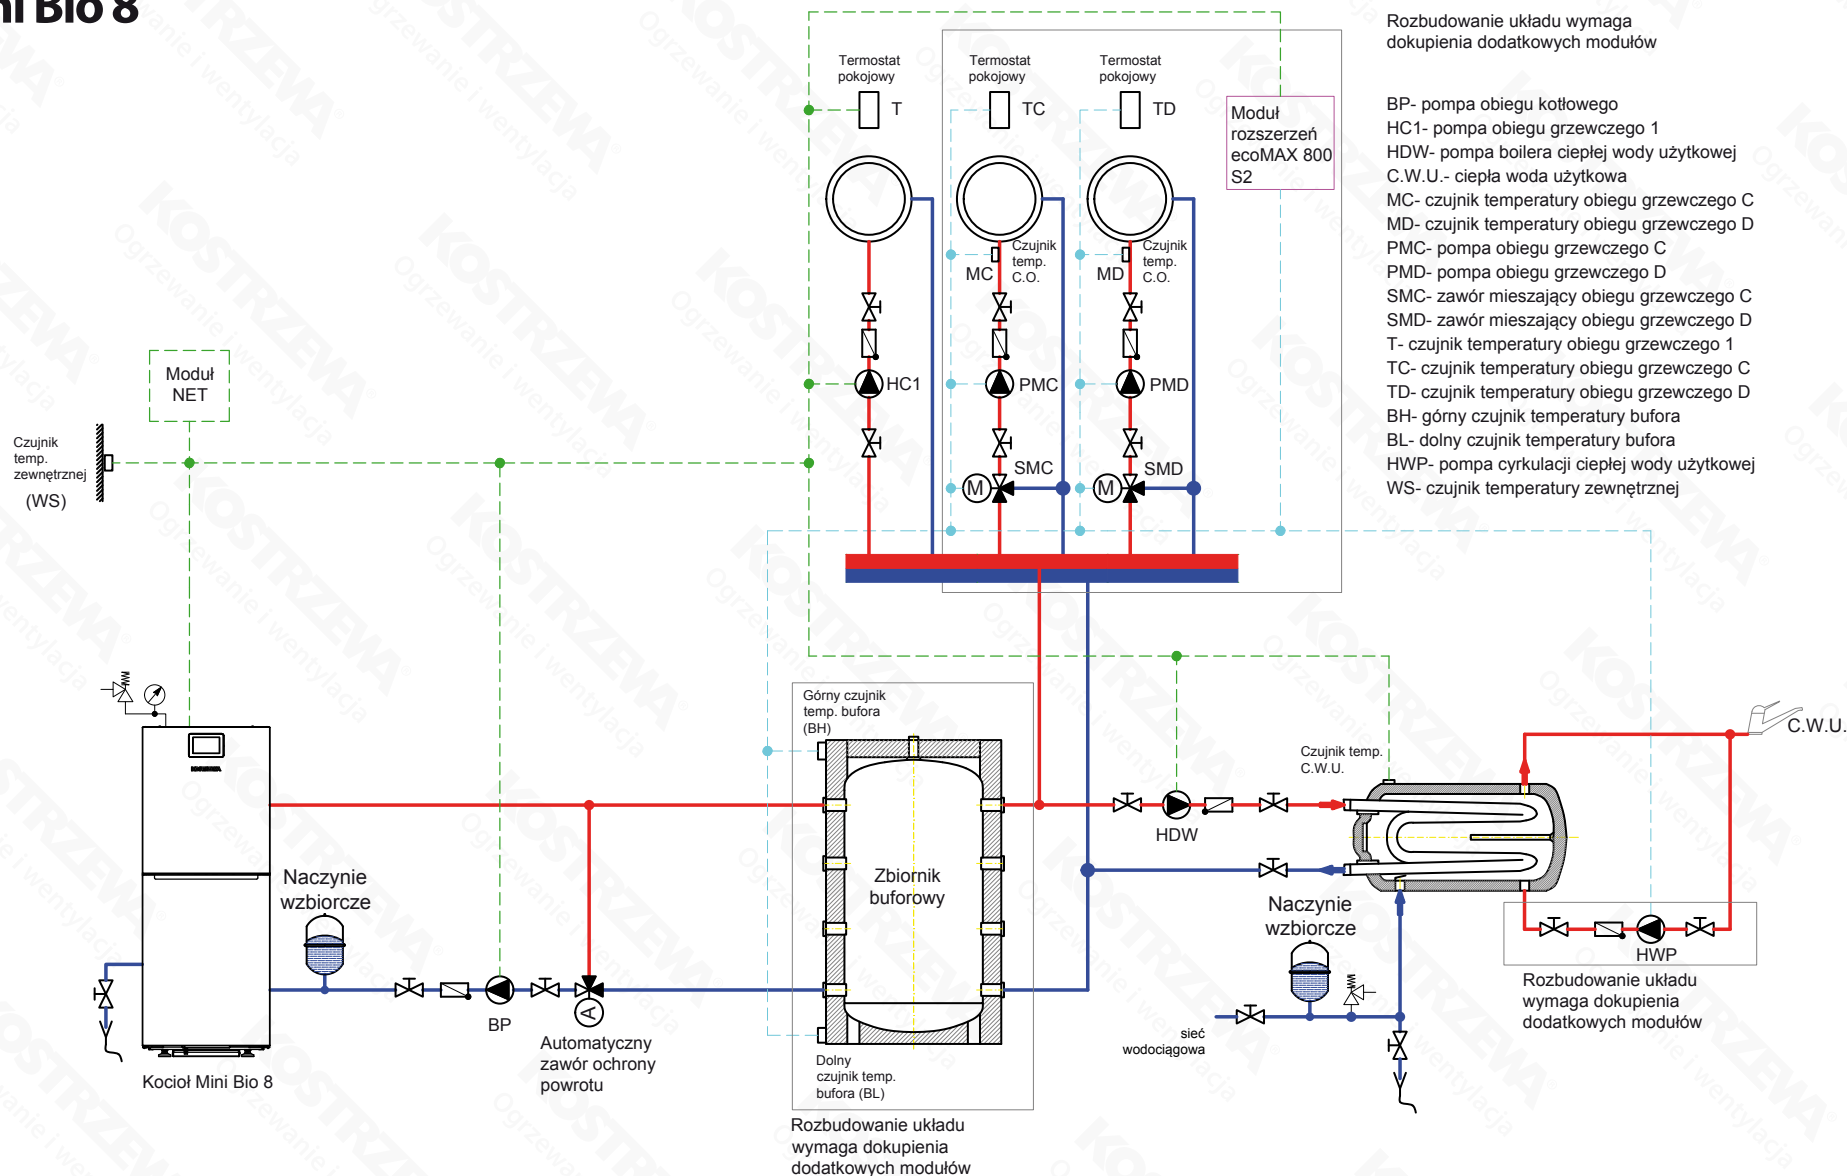

Rozbudowanie układu wymaga dokupienia dodatkowych modułów

- BP- pompa obiegu kotłowego
- HC1- pompa obiegu grzewczego 1
- HDW- pompa boileru ciepłej wody użytkowej
- C.W.U.- ciepła woda użytkowa
- MC- czujnik temperatury obiegu grzewczego C
- MD- czujnik temperatury obiegu grzewczego D
- PMC- pompa obiegu grzewczego C
- PMD- pompa obiegu grzewczego D
- SMC- zawór mieszający obiegu grzewczego C
- SMD- zawór mieszający obiegu grzewczego D
- T- czujnik temperatury obiegu grzewczego 1
- TC- czujnik temperatury obiegu grzewczego C
- TD- czujnik temperatury obiegu grzewczego D
- BH- górny czujnik temperatury bufora
- BL- dolny czujnik temperatury bufora
- HWP- pompa cyrkulacji ciepłej wody użytkowej
- WS- czujnik temperatury zewnętrznej